

Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

Elétrica
Medidor Restaurante

←


→


Potência Ativa Restaurante


Potência Ativa Instantânea	48.13 kW
Acumulado Hora	342.28 kW
Acumulado Dia	1.89 kW
Acumulado Mês	1.89 kW
Acumulado Mês Anterior	0.00 kW


Principal

Menu

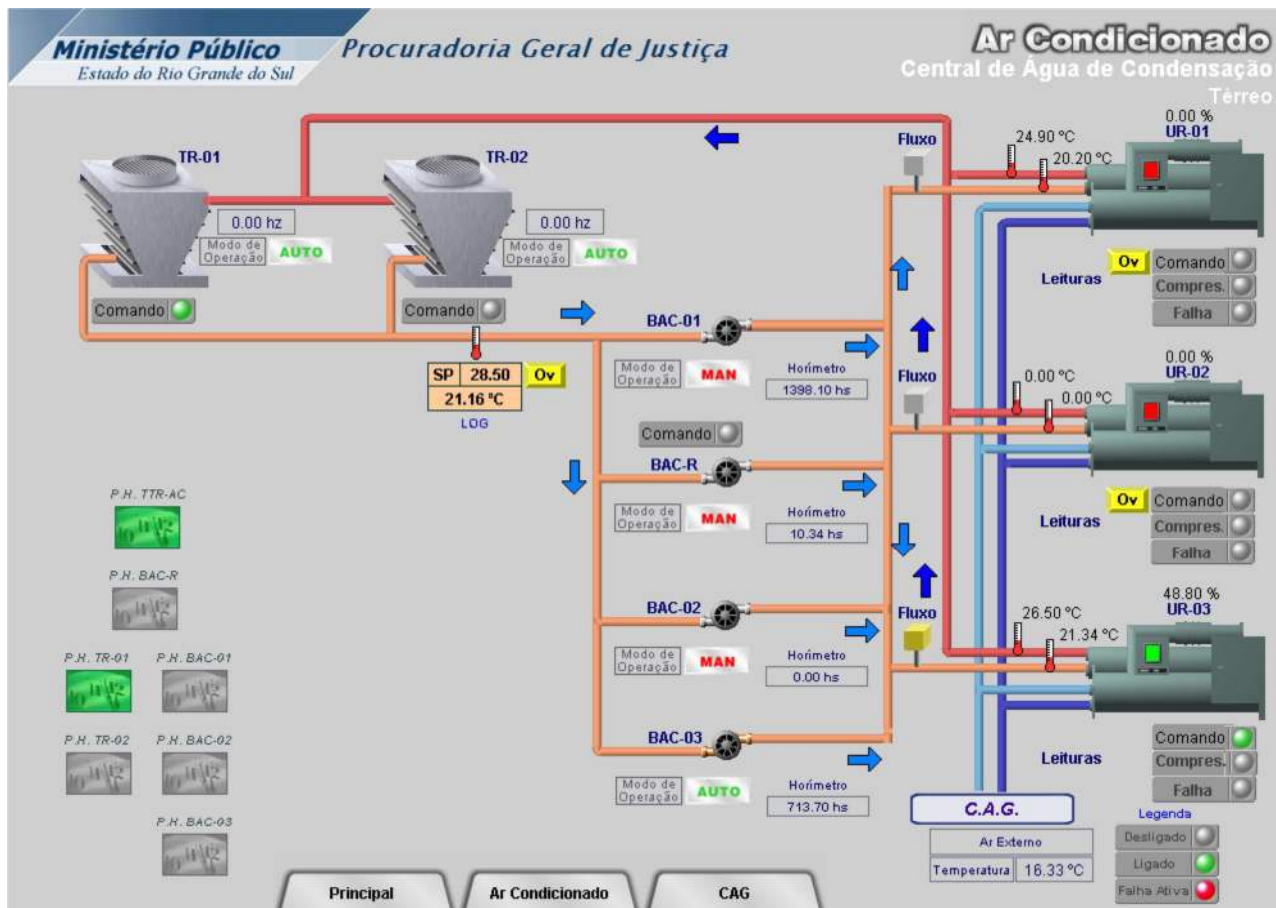

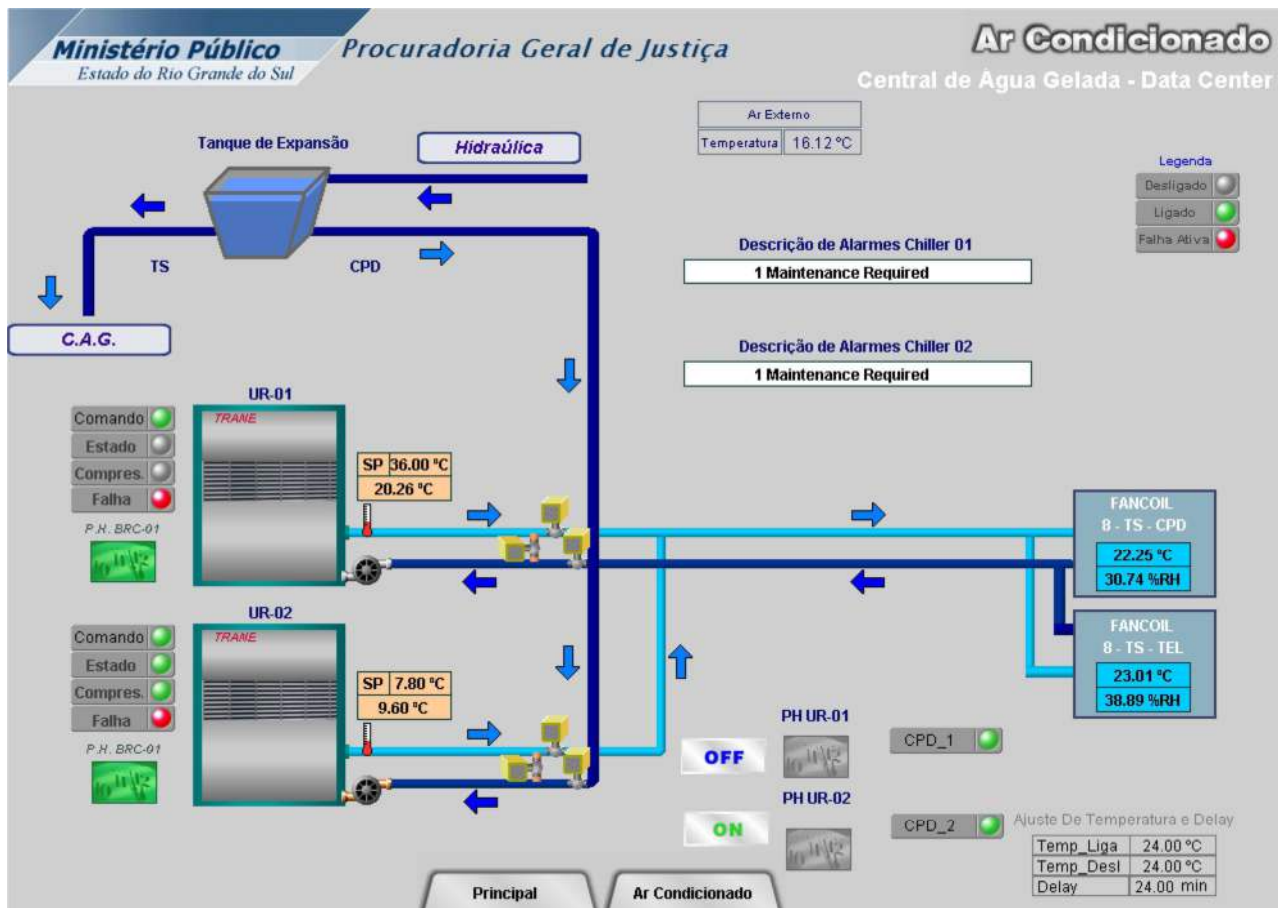

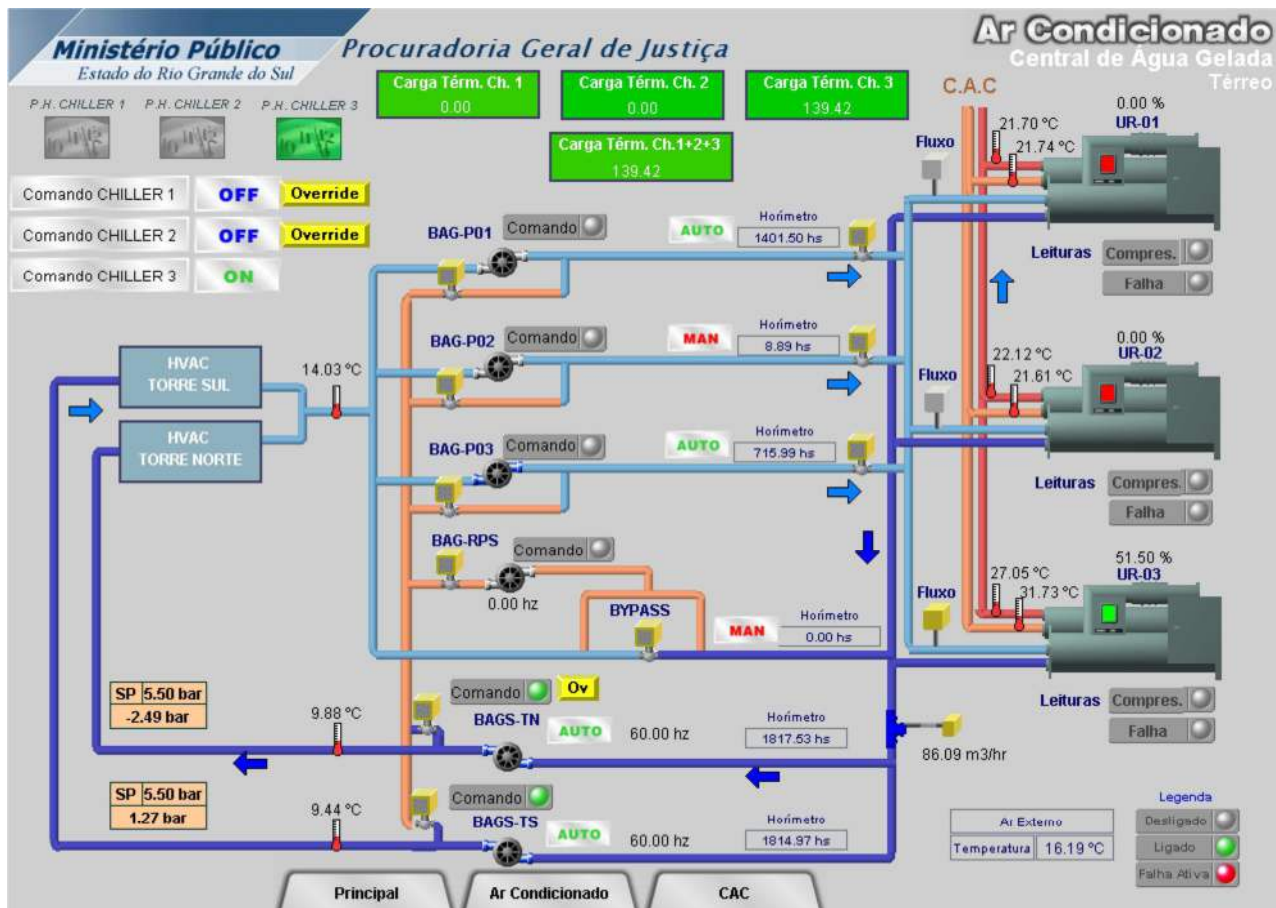

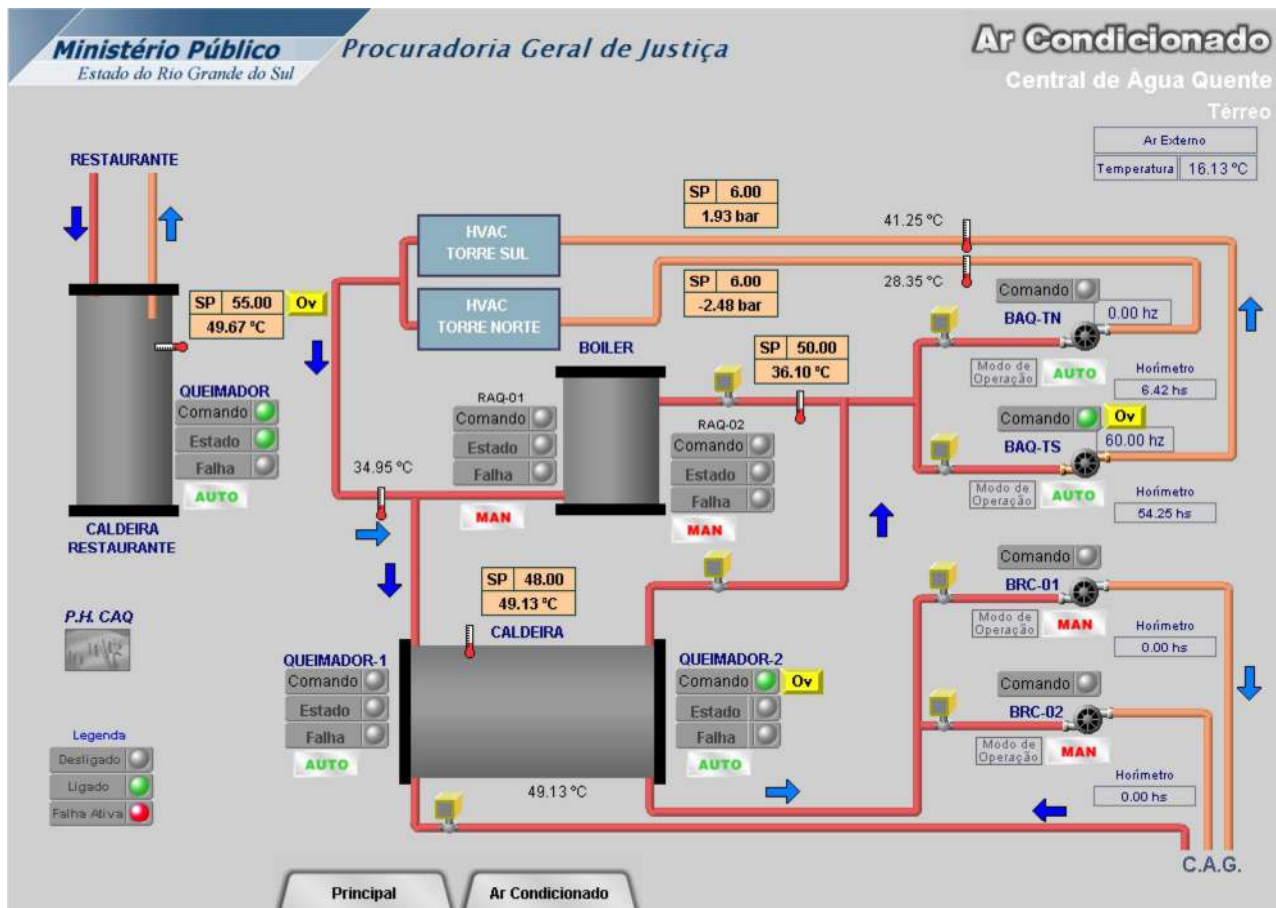

Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

Central de Água Gelada

CHILLER - 1


Comandos

Ov Setpoint Água Gelada 8.00 °C

Ov Setpoint Limite Corrente 70.00 %

Alarmes
P Normal

Leituras


Capacidade Atual	0.00 %	Corrente Fase A	0 A
Limite da Capacidade	70.00 %	Corrente Fase B	0 A
Setpoint AG setado	8.00 °C	Corrente Fase C	0 A
TT AG Chiller Entrada	10.94 °C	Porc. Corrente Fase A	0.00 %
TT AG Chiller Saída	13.09 °C	Porc. Corrente Fase B	0.00 %
TT Desc. Rfgr. Comp.	21.54 °C	Porc. Corrente Fase C	0.00 %
TT Rfgr. Cond.	12.87 °C	N° Partidas Compressor	1880.00
TT Rfgr. Evap.	12.50 °C	Horas Trabalhadas	15545.44 hrs
Pressão Rfgr Evap.	50.40 psi	Tensão Banco Capacitores CT	
Pressão Rfgr Cond.	51.58 psi	Tensão de Fase	0.00 V
Pressão Óleo Comp.	51.18 psi	Tensão de Linha	1.73 V
Approach Evaporador	0.59 °C	1.06 °F	
Approach Condensador	-16.36 °C	-29.45 °F	
Sup. Aq. Descarga	8.67 °C	15.61 °F	

Principal


CAC

CAG

LOG

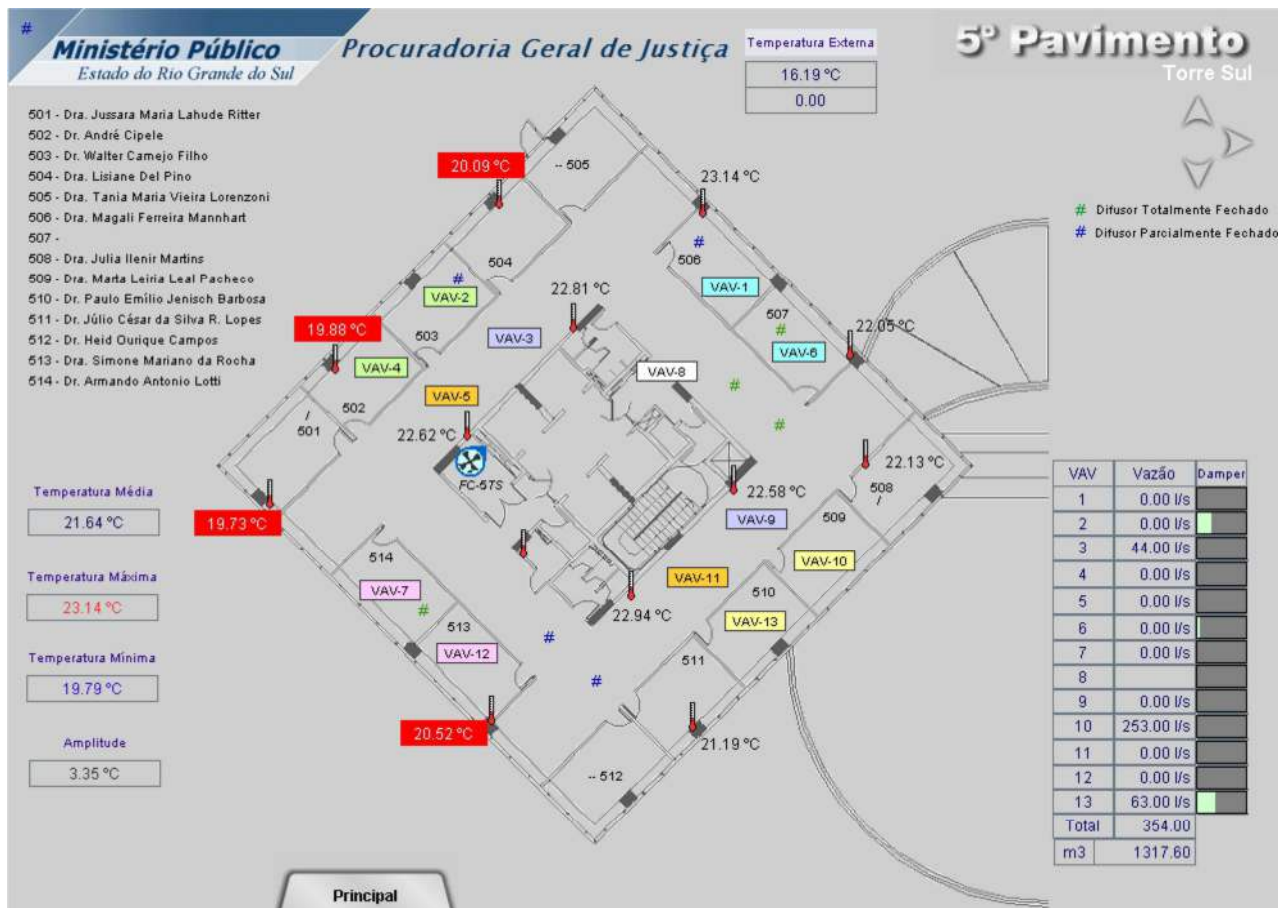



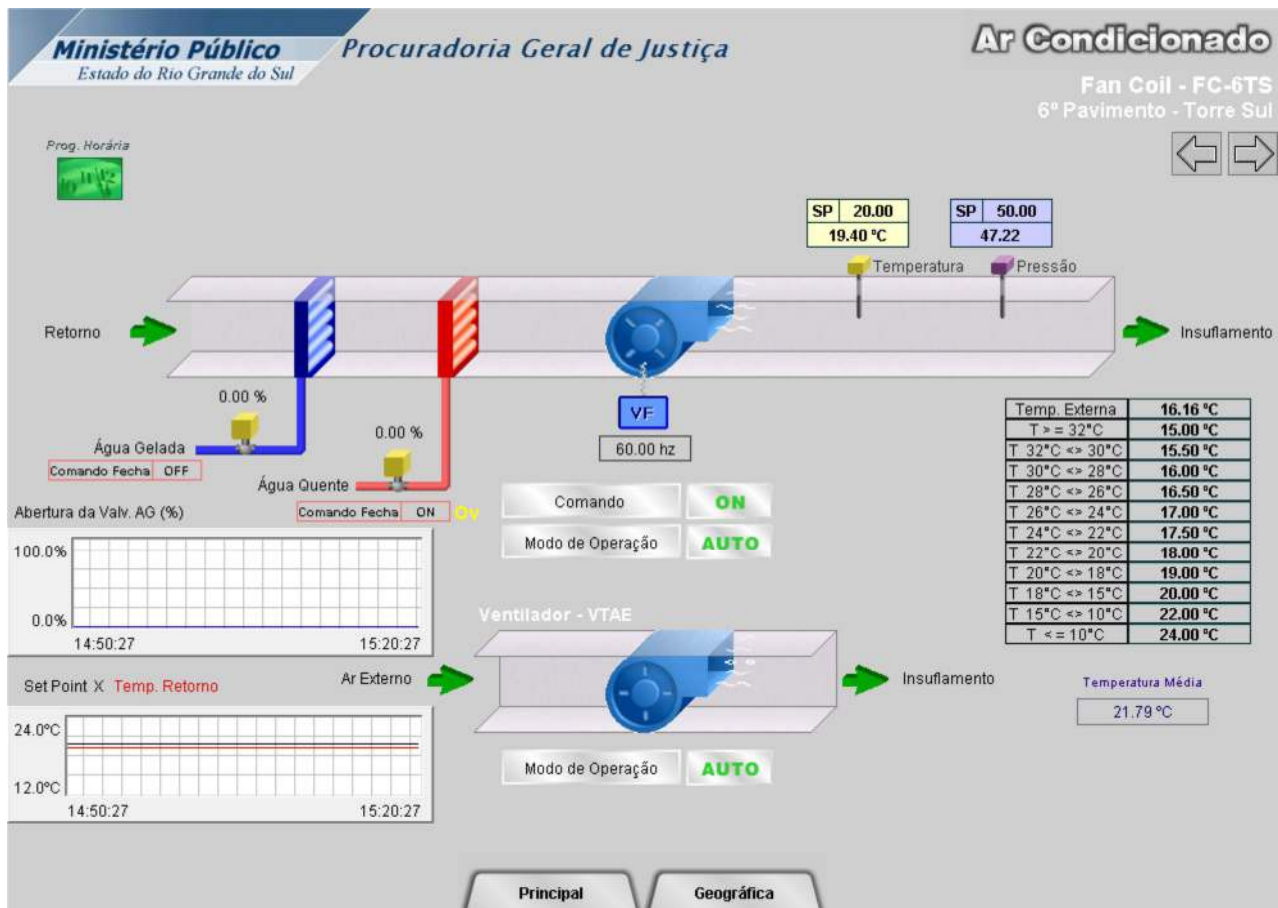

Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

Elétrica

Gerador

←

→

Medições Rede

Tensão Fase AB	212.00 V
Tensão Fase BC	213.00 V
Tensão Fase CA	212.00 V
Tensão Fase A	122.00 V
Tensão Fase B	123.00 V
Tensão Fase C	124.00 V
Frequência	59.95 hz



Temperatura da Água	47.00 °C
---------------------	----------

Medições GMG

Tensão Fase AB	0.00 V
Tensão Fase BC	0.00 V
Tensão Fase CA	0.00 V
Tensão Fase A	0.00 V
Tensão Fase B	0.00 V
Tensão Fase C	0.00 V
Frequência	0.00 hz
Corrente Fase A	0.00 A
Corrente Fase B	0.00 A
Corrente Fase C	0.00 A
Potência Ativa	0.00 kVA
Potência Aparente	0.00 kVA
Energia Ativa (low)	9853.00 kWh
Energia Ativa (high)	0.00 kWh

Alarmes

GMG	Normal
CGR	Normal
CRD	Normal
REDE	Normal
USCA	Normal
Combustível	Normal
Externos	Normal

Eventos

MODO	Automático
GMG	Normal
CGR	Abriu
CRD	Fechou
REDE	Normal
USCA	Normal
Externos	Normal
Gerais	GMG Parado

Dados Históricos

Partidas	659.00
Duração	131.00 hrs
Próx. Manut.	0.00 hrs

Principal

Menu

PrincipalMediasMax e MinIncêndioCACHidráulicaData CenterPortal Transparência do...CP Agent - Log de Evento...

http://172.17.224.54/chart/log

Log Selector

/PGIE/Telas/ArC...

/PGIE/Telas/Prin...

/PGIE/Telas/ArC...

/PGIE/Telas/Hidr...

/PGIE/Telas/Data...

Portal Transparê...

Title

Untitled Fri Jun 08 17:50:52 BRT 2018

Start Time (yyyy-m-dThh:mm)

End Time (yyyy-m-dThh:mm)

Logs Only (Swid)

Logs Only (Swid)

Archives Only (Swid)

Logs and Archives (Swid)

Filter

AuditLogService

Bomba_1

Bomba_2

Bomba_3

Bomba_4

Bomba_5

Bomba_6

Cons_Diario_Restaurante

Cons_Diario_Restaurante_Jun_2018

ErrorLogService

LogTT_SPT_Altivo_CH1_CPD

LogTT_SPT_Altivo_CH2_CPD

LogTT_SPT_Enviado_CH1_CPD

LogTT_SPT_Enviado_CH2_CPD

Log_Status_BAC_1

Log_Status_BAC_2

Log_Status_BAC_3

Log_Status_BAC_R

Log_Status_BAGP_1

Log_Status_BAGP_2

Log_Status_BAGP_3

Log_Status_BAGP_R

Log_Status_BAGS_TH

Log_Status_BAGS_TS

Log_Status_Bomba_1

Log_Status_Bomba_2

Log_Status_Bomba_3

Log_Status_Bomba_4

Log_Status_Bomba_5

Log_Status_Bomba_6

Restaurante_Consumo_Diario

Restaurante_Consumo_Horario

Restaurante_Consumo_Mensal

TERREO_N_Vazao_VAV_06

TERREO_N_Vazao_VAV_07

TERREO_N_Vazao_VAV_08

TMedia_10N

TMedia_10S

TMedia_11N

TMedia_11S

TMedia_12N

TMedia_12S

TMedia_13N

TMedia_13S

TMedia_14N

TMedia_14S

TMedia_1N

TMedia_1S


AddRemoveRemove All


Legend Label


Unit Axis Label

ChartHTML TableCSV TableXML Table


PT17:5308/06/2018

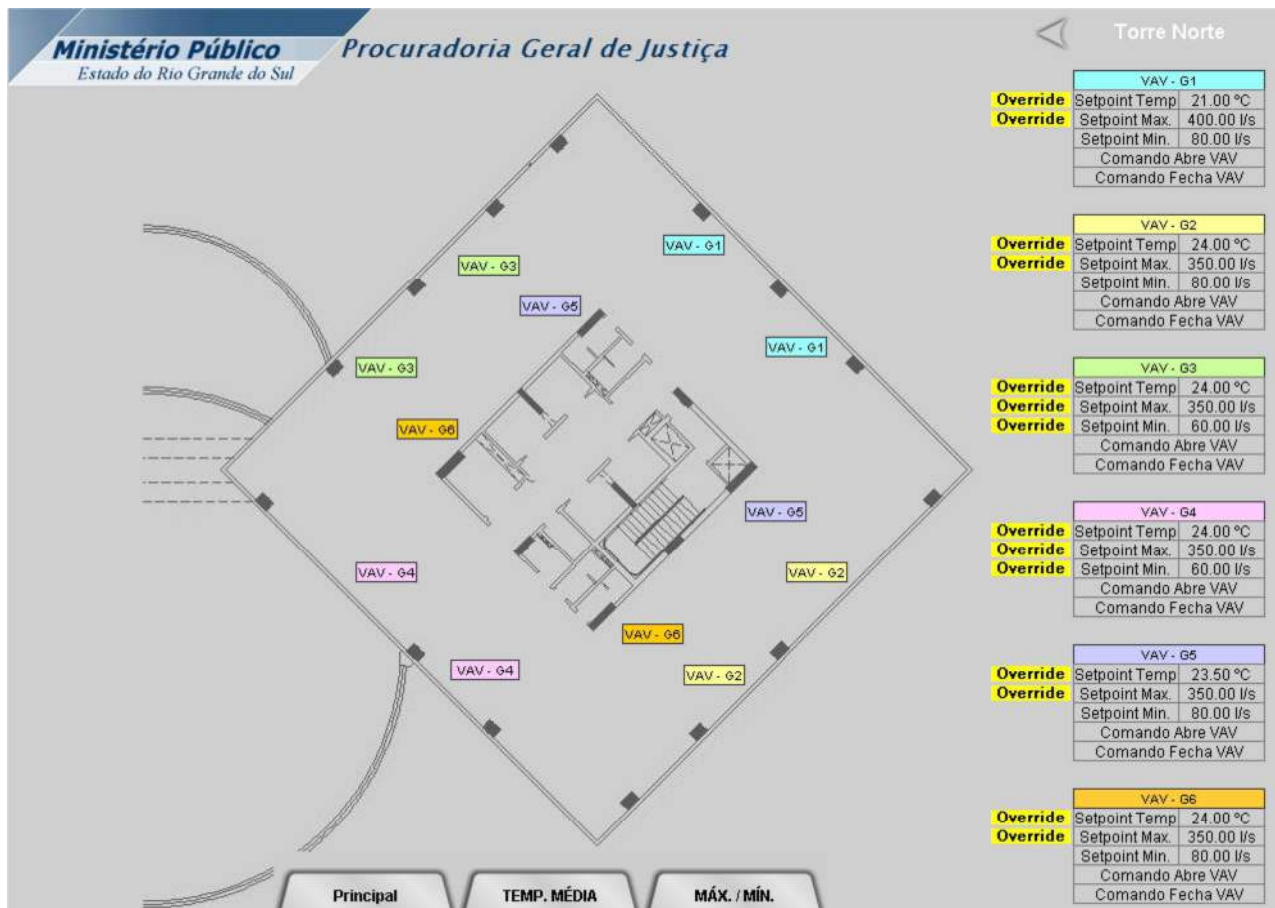

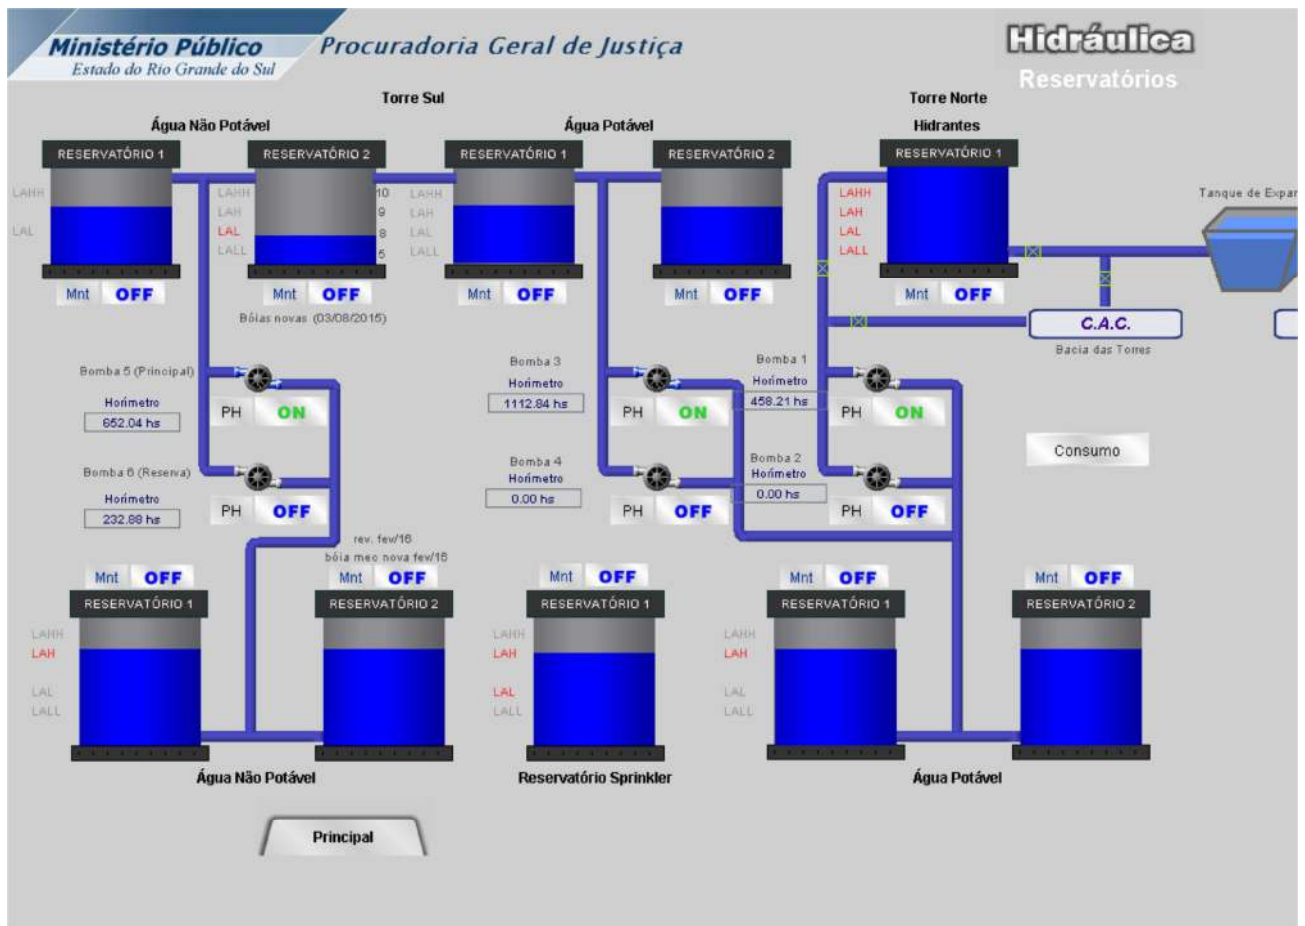

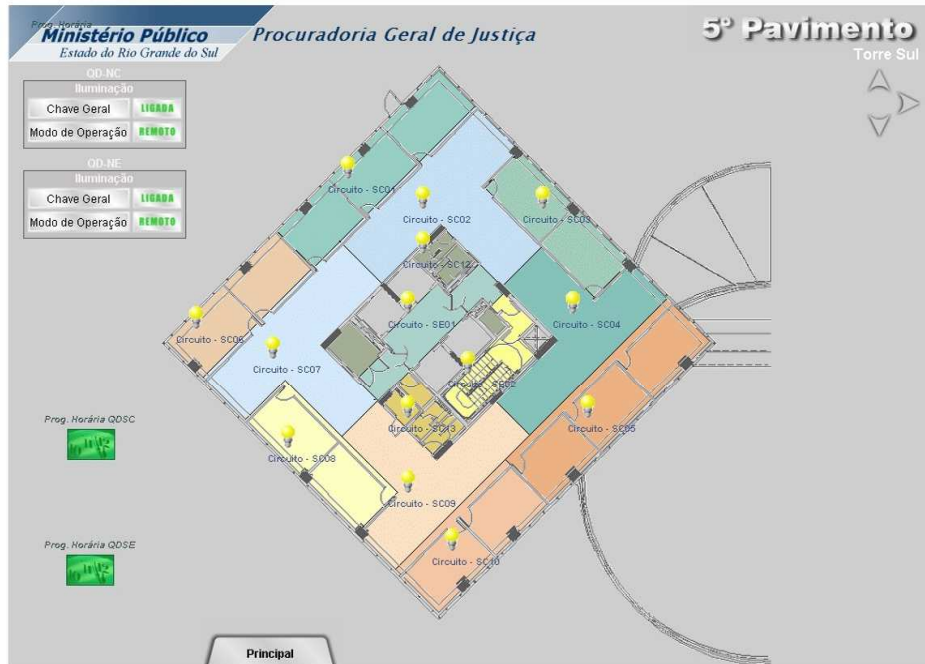

Maior Máxima	Menor Mínima	Maior Amplitude	Amplitude Máxima	Maior Média	Menor Média	Amplit. entre Médias	Média Total	Temperatura Externa
36.18 °C	17.01 °C	14.72 °C	19.17 °C	25.68 °C	20.47 °C	5.20 °C	22.15 °C	15.89 °C
								Set 0.00
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Máxima Mínima Amplit. Média SUL SPFC INSUFL. AC FC								
24.62 °C	17.01 °C	7.60 °C	21.34 °C	14	28.00	27.74 °C		
23.55 °C	19.04 °C	4.51 °C	21.88 °C	13	18.00	17.44 °C		
24.42 °C	18.41 °C	6.01 °C	22.09 °C	12	20.00	18.72 °C		
23.75 °C	19.74 °C	3.83 °C	22.11 °C	11	20.00	18.45 °C		
23.29 °C	19.33 °C	3.96 °C	21.75 °C	10	20.00	18.90 °C		
23.50 °C	18.94 °C	4.56 °C	21.91 °C	09	20.00	18.59 °C		
30.71 °C	20.65 °C	10.06 °C	23.83 °C	08	20.00	20.21 °C		
23.40 °C	19.59 °C	3.81 °C	21.68 °C	07	22.00	20.02 °C		
23.25 °C	19.29 °C	3.96 °C	21.70 °C	06	22.00	20.73 °C		
22.97 °C	19.76 °C	3.21 °C	21.58 °C	05	22.00	20.91 °C		
23.86 °C	20.94 °C	2.92 °C	22.40 °C	04	22.00	20.48 °C		
36.21 °C	21.46 °C	14.75 °C	25.67 °C	03	28.00	28.55 °C		
24.97 °C	19.49 °C	5.48 °C	21.73 °C	Térreo	28.00	27.83 °C		
36.18 °C	17.01 °C	14.72 °C	25.68 °C	Extremos	FC CPD	22.10 °C		
Amplitude Total	19.17 °C	Média	21.84 °C	FC Telefonía	23.07 °C			
				Biblioteca	21.21 °C			
Horário: 15:00				Principal		Temp Boiler Rest		
Dados Chiller 1				Dados Chiller 2		Dados Chiller 3		
Cap. Atual	0.00 %	Cap. Atual	0.00 %	Cap. Atual	48.60 %	BAGS - IN		
Temp. Água	17.48 °C	Temp. Água	0.00 °C	Temp. Água	12.28 °C	BAGS - TS		
						54.70 °C		
						20.92 °C	Audit	22.00 17.72 °C 1
						20.00		19.60 °C 2
						CAG CAC CAQ CAG - CPD		
						TEMP. MÉDIA SDAI HIDRÁULICA ELÉTRICA		

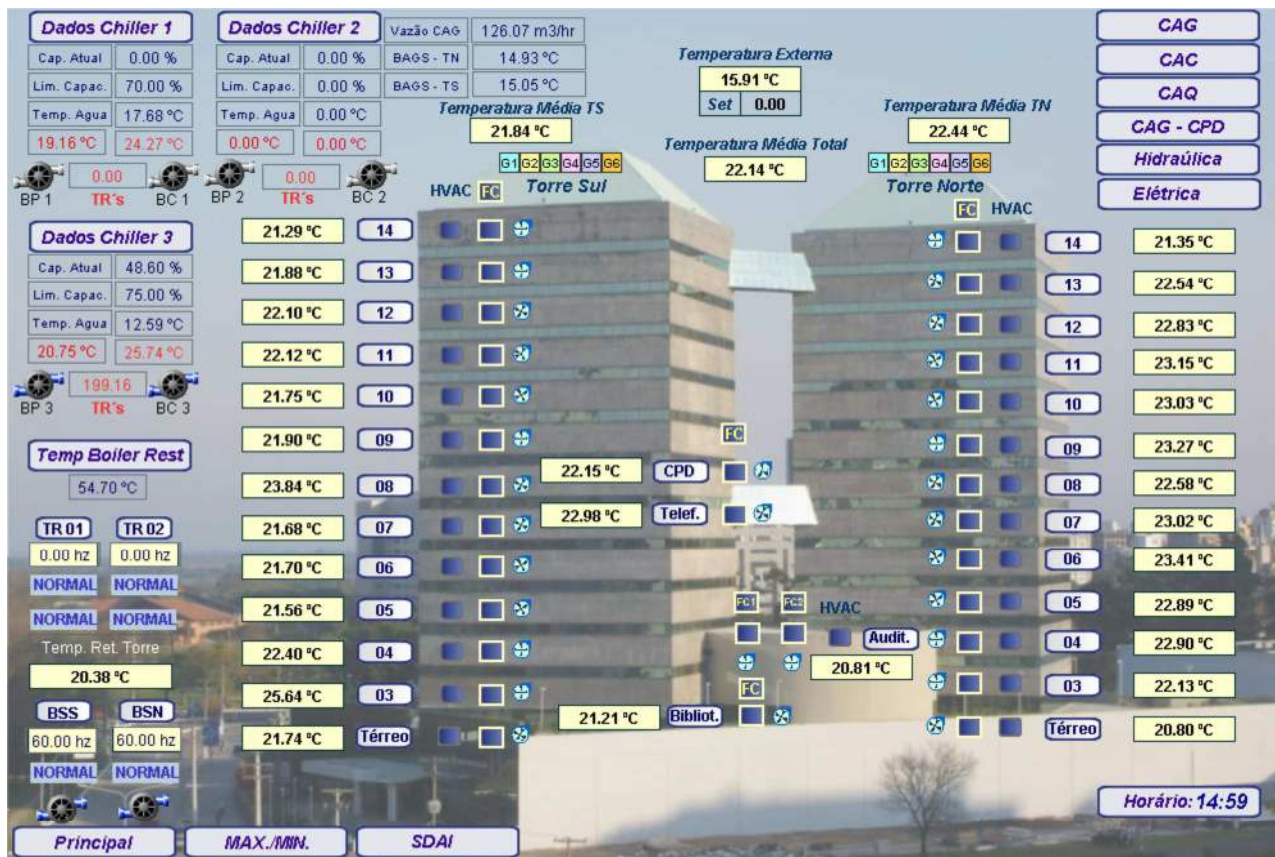

Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

Elétrica
Nobreak
DATA CENTER

←

→

Nobreak pelas Baterias	OFF
Baterias com Carga Baixa	OFF
Falha de Comunicação	OFF
Manutenção Baterias	OFF
By-Pass Ativado	OFF
Nobreak em Falha	OFF

Principal

Menu



Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
6:00							
6:30							
7:00							
7:30							
8:00							
8:30							
9:00							
9:30							
10:00							
10:30							
11:00							
11:30							
12:00							
12:30							
13:00							
13:30							
14:00							
14:30							
15:00							
15:30							
16:00							
16:30							
17:00							
17:30							
18:00							
18:30							
19:00							
19:30							
20:00							
20:30							
21:00							
21:30							
22:00							
22:30							
23:00							
23:30							

0 :00 Inactive Apply Delete

Save Reload

Principal

Voltar