



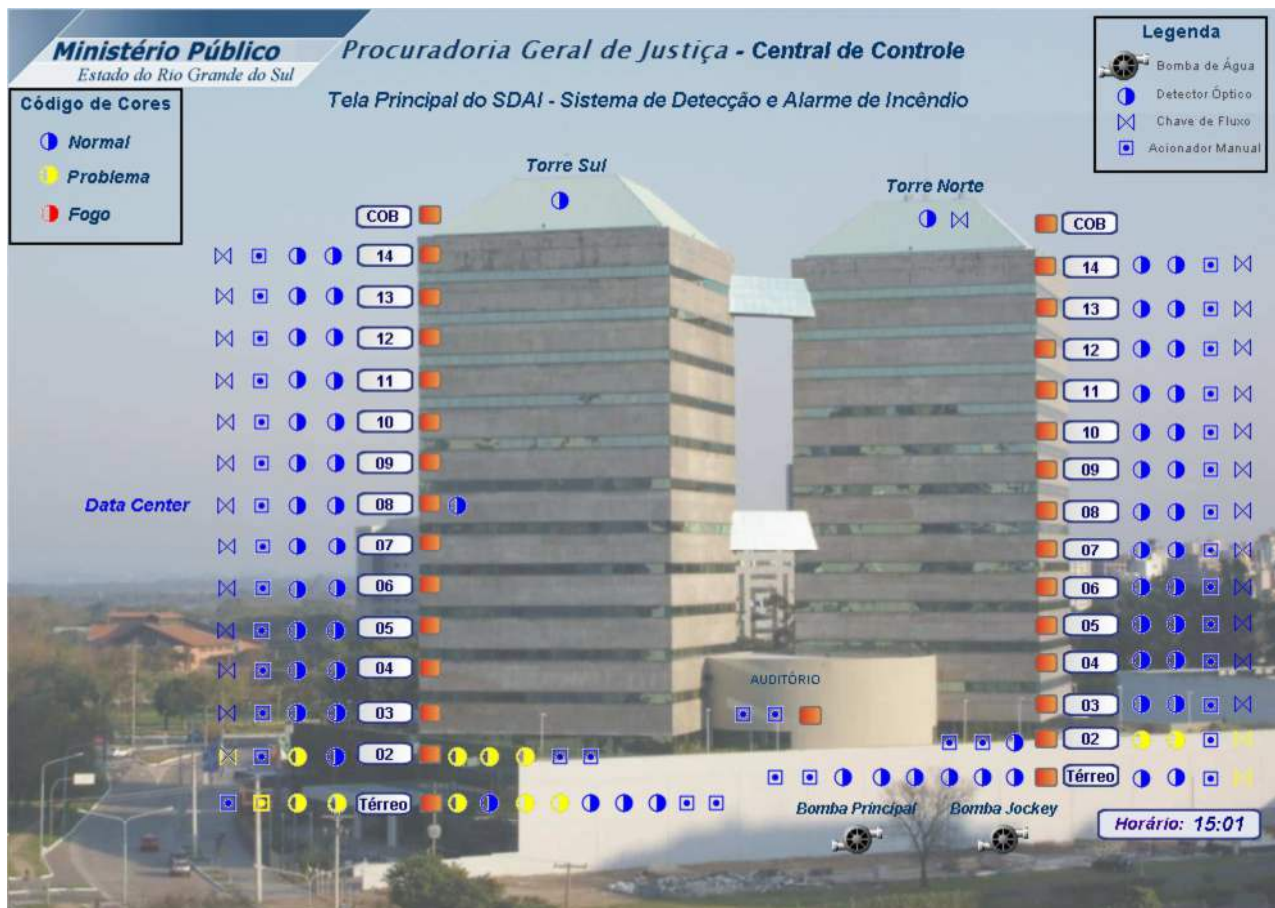

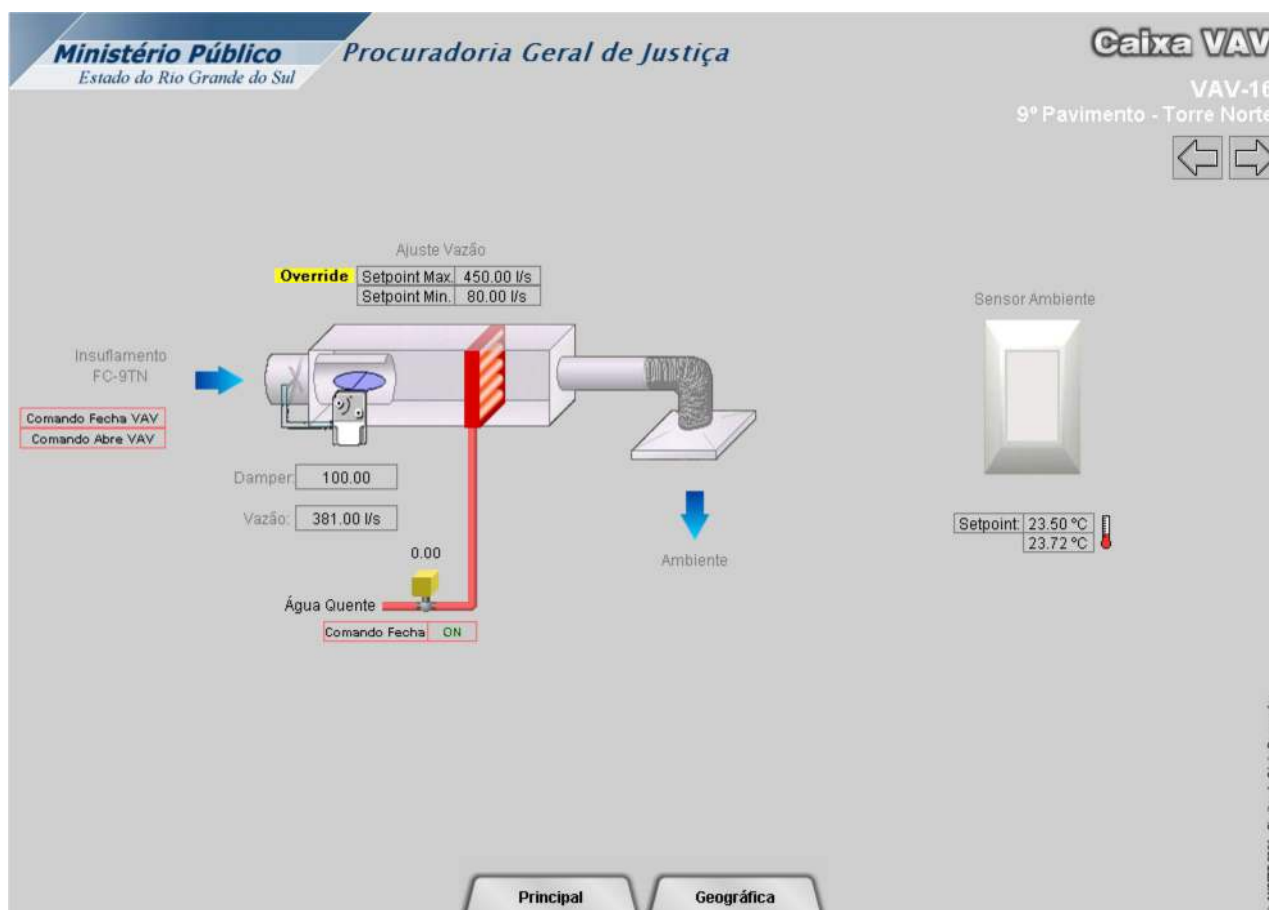

Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul

Procuradoria Geral de Justiça

Ar Condicionado
Datacenter

SMMS-03


Horímetro
14220.00 hrs

SMMS-02

Horímetro
21610.00 hrs

SMMS-01

Horímetro
11350.00 hrs

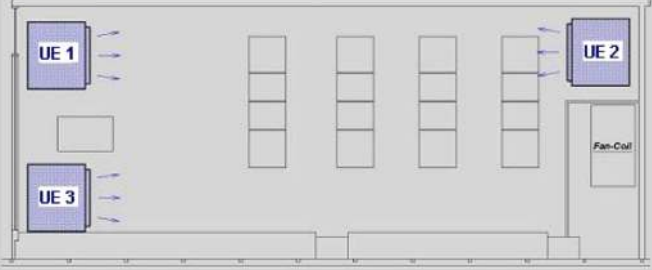

Comando 
SP 21.00 °C
TT 21.00 °C
Estado 
Filtro 
Falha 

P.H. UE-1

Modo de Operação
Refrigeracao
Descrição de Alarmes
No active error

Comando 
SP 21.00 °C
TT 22.00 °C
Estado 
Filtro 
Falha 

P.H. UE-2

Modo de Operação
Inválido
Descrição de Alarmes
No active error

Comando 
SP 21.00 °C
TT 20.00 °C
Estado 
Filtro 
Falha 

P.H. UE-3

Modo de Operação
Inválido
Descrição de Alarmes
No active error

Principal

Ar Condicionado

