- A borda superior das unidades evaporadoras deve ficar a 15cm de distância do forro (laje ou gesso), no mínimo;
- A altura do piso à face superior das unidades evaporadoras deverá ser confirmada com a fiscalização da obra;
- Fazer o fechamento dos rasgos com tela e argamassa antiumidade;

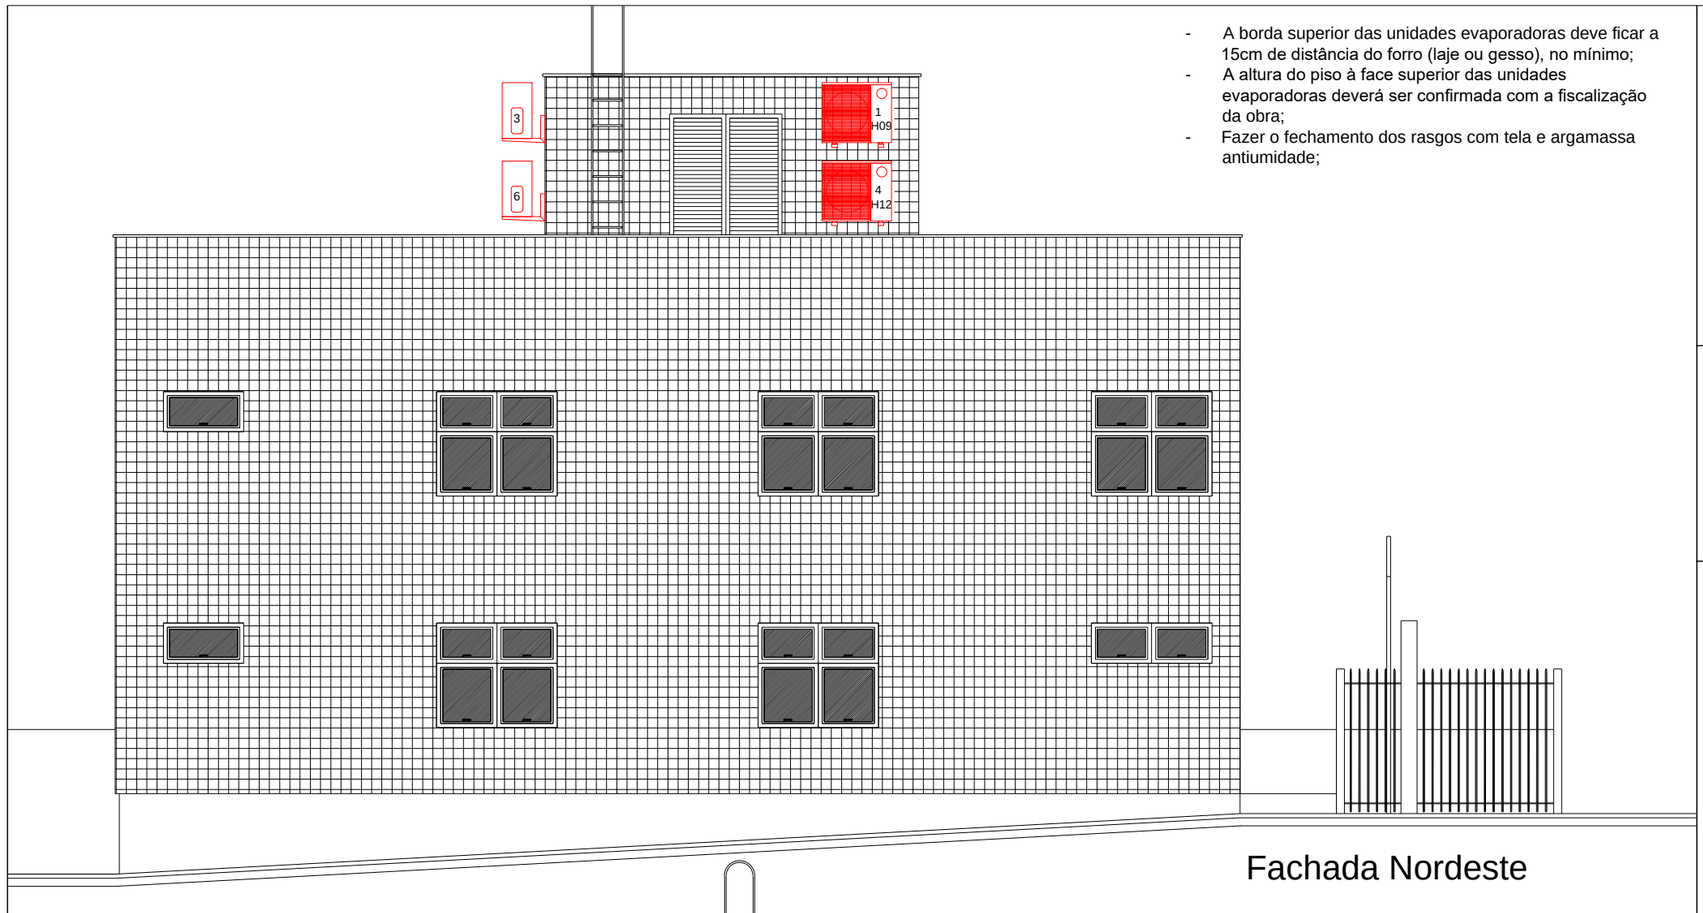

Fachada Nordeste

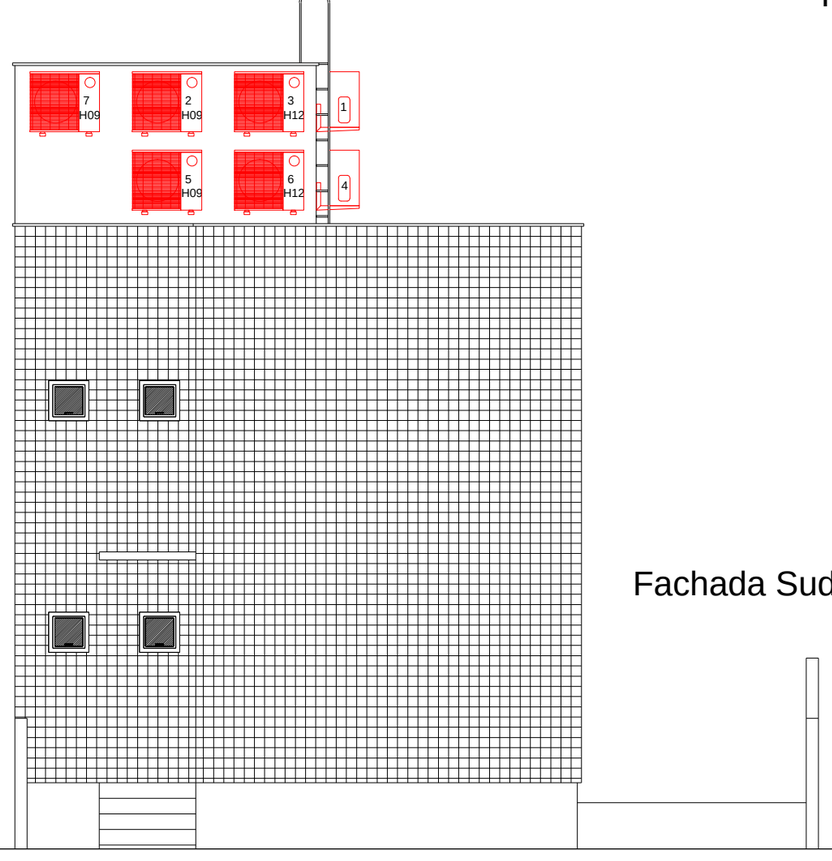

Fachada Sudeste

Interligação entre as unidades condensadoras e evaporadoras (representação genérica).

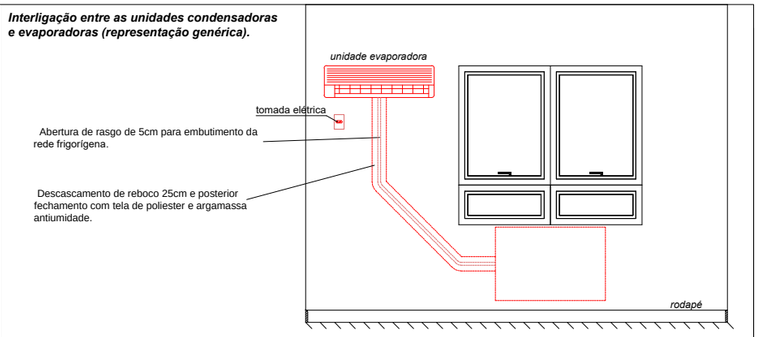

- Espera elétrica 220 V com aterramento, instalada em tomada alta, padrão vigente, alimentada por disjuntor 20 A
- Ponto de dreno em PVC Ø 25 mm
- Sistema quente e frio com rotação variável
- Sistema frio com rotação variável

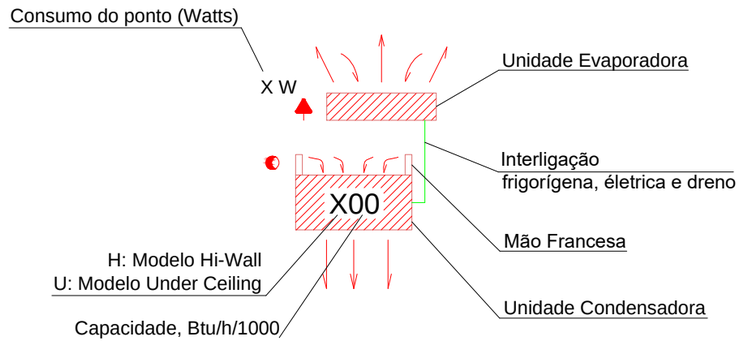

Item	Andar	Local	Potência (BTU/h)	Aparelho	Modelo	Tipo	Consumo (W)
1	Térreo	Recepção	9.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	830
2	Térreo	Secretaria	9.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	830
3	Térreo	Gabinete 1	12.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	1100
4	2° ANDAR	Reuniões	12.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	1100
5	2° ANDAR	Assessores	9.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	830
6	2° ANDAR	Gabinete 2	12.000	**Novo**	Hi-wall	q/f	1100
7	2° ANDAR	Servidor	9.000	**Novo**	Hi-wall	frio	830

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CACEQUI	ÁREA TOTAL:
CONTEÚDO: AR CONDICIONADO - Fachadas - NE e SE	ESCALA: 1/75
ENDEREÇO: Rua Tiradentes, n° 178 - CENTRO	DATA: 10/01/2025
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	DIRETOR-GERAL / ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
	DESENHO: Izaquiel Vaz
COORD. DIVISAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA MP/RS RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ENG. MIGUEL SIMÕES NETO CREA/RS 124.610	PROJETO: ENG. IZAQUIEL DOS SANTOS VAZ CREA/RS 243260
	PRANCHA: 3/4