


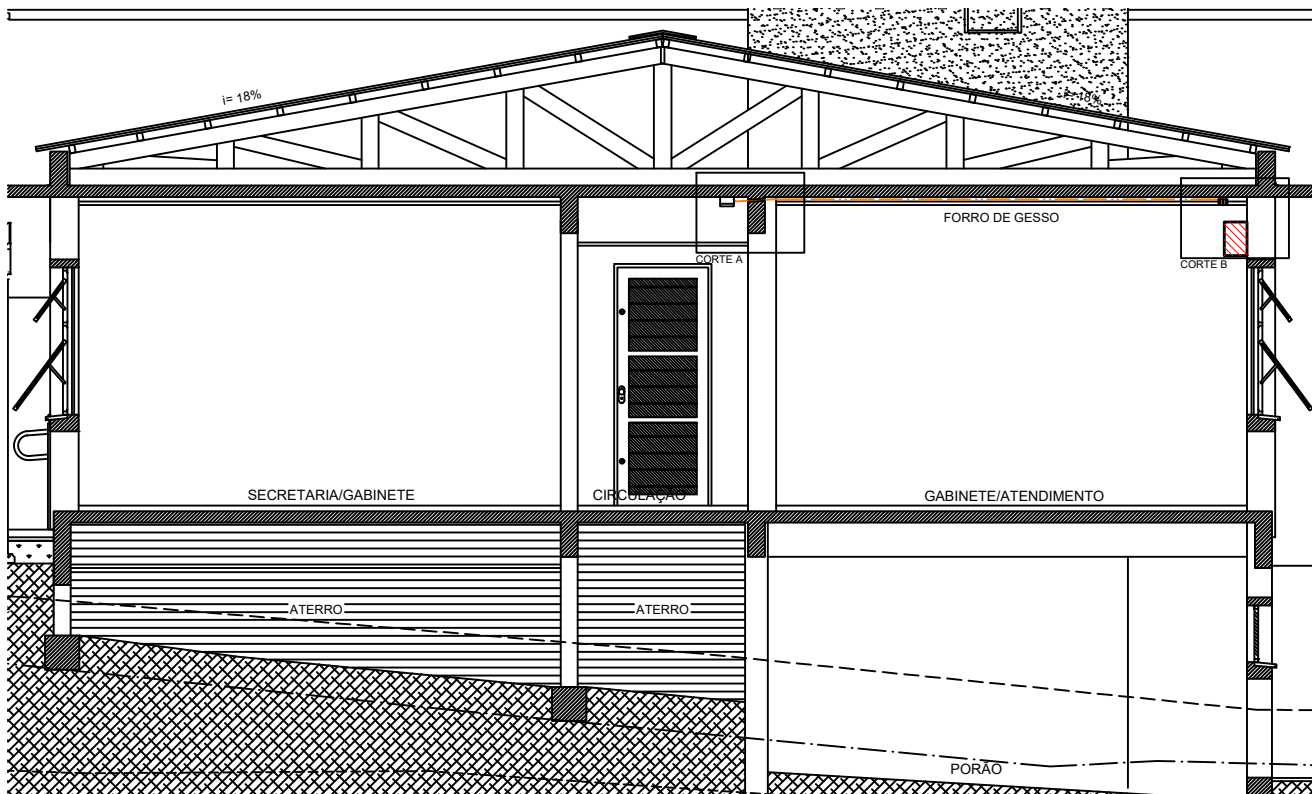


LEGENDA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO
	CABO MULTIPOLAR DE PVC, 0,6/1kV, 3 x #2,5mm², SOBRE O FORRO DE GESSO
	UNIDADE EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO
	UMA TOMADA 2P+T 20 A, A INSTALAR EM Cx. 50x100mm (PVC), EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO DO TETO, PRÓXIMO AO SPLIT
	CAIXA DE PVC OITAVADA COM DIM. 100x100mm, EMBUTIDA NA LAJE

NOTAS:

- 1 - Estender os circuitos dos ares condicionados da respectiva caixa de passagem até a sua respectiva tomada embutida no teto próximo ao split. A localização das caixas de passagem e das tomadas de Split a serem instaladas estão conforme a prancha E1;
- 2 - A extensão deve ser realizada com cabo multipolar de PVC, 0,6/1kV, de 3x#2,5mm² sobre o forro de gesso;
- 3 - Um furo no concreto de tamanho equivalente ao cabo multipolar deve ser executado para possibilitar a passagem do cabo pela viga, conforme ilustrado no corte A;
- 4 - O cabo multipolar deve ser estendido sobre o forro de gesso até a tomada 2P+T 20 A, a instalar em caixa 50x100mm (PVC), embutida no forro de gesso do teto próximo ao Split, conforme o corte B;
- 5 - As especificações técnicas e demais orientações estão detalhadas no memorial técnico descritivo.

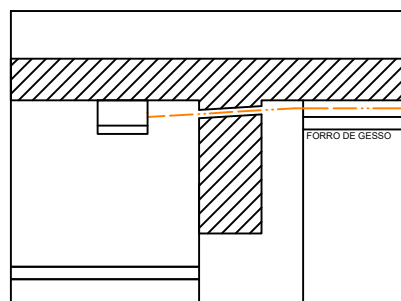

CORTE A

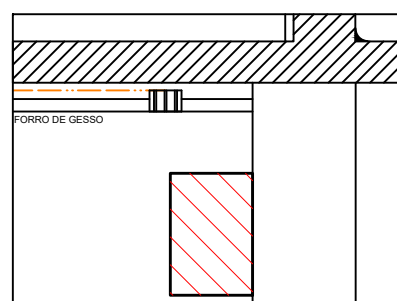

CORTE B



MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA **PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CERRO LARGO**
 DETALHE **INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE SPLITS**
 LOCAL **TÉRREO**
 OBS.: **ANTES DA EXECUÇÃO, CONFERIR DIMENSÕES NA OBRA**

ESCALA
 s/ escala
 DATA
 FEV/2026
 DESENHO
 ENG. ARIEL S. WALDEMAR
 RESP. TÉCNICO
 ENG. RUBENS A. GIRARDI

PRANCHA

E2